

## Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

### Sposoby ostrzegania o wystąpieniu awarii

Informacja o wystąpieniu awarii jest sygnalizowana poprzez:


- Komunikat z bezpośredniego nadzoru procesu, użycie urządzeń komunikacyjnych (komunikacja bezpośrednia, telefoniczna, radiowa, mailowa);
- System telewizji dozorowej CCTV, nadzorowany przez pracowników zakładu oraz pracowników ochrony;
- Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu sygnalizacji pożaru (detekcja dymu, przyciski ROP), oraz automatyczne powiadomienie pracowników ochrony na portierni;
- Sygnalizatory alarmowe instalacji tryskaczowej i pianowej, oraz powiadomienie pracowników ochrony na portierni;
- Sygnalizatory optyczno-akustyczne systemu automatycznej detekcji stężenia palnych par oraz automatyczne powiadomienie pracowników ochrony na portierni.

### Sposoby alarmowania o awarii

Wszyscy pracownicy zakładu, pracownicy firm zewnętrznych przebywający na terenie zakładu, pracownicy firm sąsiadujących, oraz okoliczna ludność są alarmowani poprzez:


- Sygnalizatory optyczno-akustyczne systemów bezpieczeństwa (system sygnalizacji pożaru, system detekcji stężeń palnych par, sygnalizator alarmowy instalacji tryskaczowej i pianowej);
- Komunikaty i polecenia kierownictwa zakładu;
- Komunikaty pracowników ochrony;
- System akustyczny sygnalizacji alarmowej;
- Powiadomienie telefoniczne jednostki PSP, innych jednostek ratowniczych, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie;
- Alarmowanie przy użyciu syren w przypadku podjęcia takiej decyzji przez PSP, Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Schemat ostrzegania, alarmowania o zagrożeniu na terenie zakładu RLP w Sosnowcu oraz powiadamiania właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiono na poniższym rysunku.

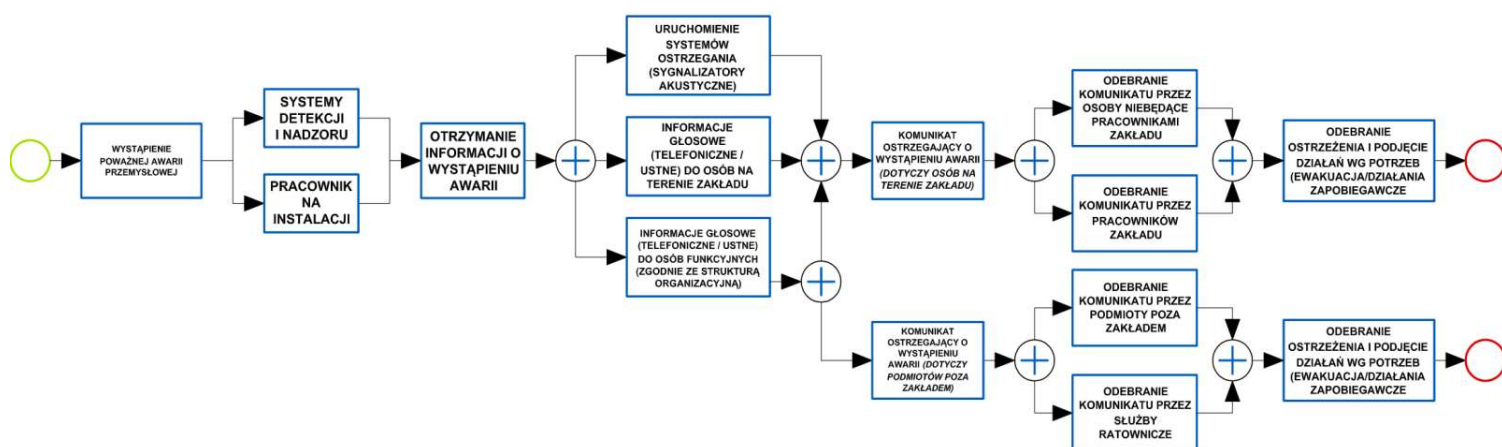

Rysunek: Schemat ostrzegania, alarmowania o zagrożeniu na terenie RLP Oddział w Sosnowcu oraz powiadamiania PSP

## Wykaz telefonów informowania w zakładzie

 SŁUŻBY	 TELEFONY
<b>Telefony alarmowe Kierujących Zakładem:</b>	<b>(48) 601 364 565</b> <b>(48) 695 797 504</b> <b>(48) 601 596 602</b>
<b>STRAŻ POŻARNA</b>	<b>998</b> <b>112</b>
<b>Najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KM PSP w Sosnowcu</b>	<b>(48) 32 363 18 40</b> <b>(48) 47 851 76 40</b>
<b>Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach</b>	<b>(48) 47 851 52 00</b> <b>(48) 47 851 50 00</b>
<b>WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH</b>	<b>539 344 130</b> <b>(48) 32 201 76 00</b> <b>(48) 32 251 80 40</b>
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Urząd Miejski w Sosnowcu)</b>	<b>(48) 32 292 02 96</b>
<b>PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>999</b> <b>112</b>
<b>POLICJA</b>	<b>997</b> <b>112</b>

### Alarmowanie jednostek PSP

W przypadku trudności w samodzielnym zlikwidowaniu awarii lub zaistnieniu sytuacji szczególnie niebezpiecznej wymagającej użycia dodatkowych sił i specjalistycznych środków, zgodnie z procedurami alarmowania, będą alarmowane siły ratownicze Państwowej Straży Pożarnej. Osobami upoważnionymi do alarmowania są kierujący zakładem ZDR a także kierownicy i zastępcy kierowników magazynów. W dni tzw. nieprodukcyjne zakładu (weekendy, dni wolne i święta) osobami upoważnionymi do alarmowania są także pracownicy ochrony, zgodnie z przydzielonym zakresem zadań.

Alarmowanie zostanie przeprowadzone telefonicznie z wykorzystaniem sieci przewodowej lub komórkowej.

Alarmowane będzie Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Sosnowcu tel. 998 lub 112, zgodnie z ogólnymi zasadami powiadamiania służb ratowniczych.

### Alarmowanie innych podmiotów ratowniczych oraz inspekcji

Przewiduje się, że innymi podmiotami ratowniczymi nieodzownymi w pierwszym etapie usuwania awarii lub gaszenia pożaru mogą być Państwowe Ratownictwo Medyczne (pogotowie ratunkowe) wezwane w celu udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym lub jako zabezpieczenie wsparcia medycznego siłom ratowniczym oraz Policja w celu zabezpieczenia głównie dróg komunikacyjnych w sąsiedztwie zakładu (kierowanie i/lub wstrzymanie ruchu drogowego). Zgodnie z wymaganiami prawnymi o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej powiadomiony zostanie również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Damrota 16, 40-022 Katowice, tel. (48) 32 201 76 00 lub (48) 32 251 80 40 oraz całodobowy telefon alarmowy 539 344 130.

Powiadamanie organów samorządowych oraz innych instytucji i służb zewnętrznych zgodnie z przepisami odrębnymi realizowane będzie przez MSK PSP w Sosnowcu oraz WSKR KW PSP w Katowicach.

W przypadku konieczności wezwania innych podmiotów ratowniczych ich działanie opierało się będzie na wewnętrznych zasadach i procedurach dot. działalności Państwowej Straży Pożarnej.

## **Alarmowanie pracowników podmiotów (firm) zewnętrznych lub okolicznych mieszkańców**

Głównymi zidentyfikowanymi podmiotami (firmami) zewnętrznymi działającymi na obszarze zlokalizowanym w sąsiedztwie zakładu, narażonymi na potencjalne skutki poważnych awarii przemysłowych, opisanych w niniejszym planie operacyjno-ratowniczym, są:

- w kierunku północnym: w odległości odpowiednio około 98 m, 112 m i 88 m obiekty magazynowo-usługowe:
  - CAT LC Polska Sp. z o.o. (branża logistyczna),
  - AUTO-FORM Sp. z o.o. i Wspólnik Sp. k. (branża motoryzacyjna),
  - SPORTVIDA Sp. z o.o. (produkty dla fitness i siłowni),
- w kierunku północno-zachodnim i zachodnim:
  - w odległości około 120 m Stacja Paliw Shell oraz restauracja KFC,
  - w odległości około 90 Stacja Paliw ORLEN,
  - w odległości około 100 m restauracja McDonald's,
- w kierunku zachodnim:
  - teren składów (parkingów) oraz zabudowy usługowej (odległość około 40-80 m) firm DB Truck Center Sosnowiec i Grupa DBK; sprzedaż samochodów ciężarowych oraz ciężarowych i dostawczych),
- w kierunku południowym: w odległości około 55-70 m zabudowania logistyczne:
  - Inter Cars (magazyn logistyczny),
  - ILS (sklep motoryzacyjny),
- w kierunku wschodnim: w odległości około 60 m obiekty produkcyjno-magazynowe:
  - Nefab Packaging Poland Sp. z o. o. (produkcja opakowań z tworzyw sztucznych),
  - Saint Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o. o. (materiały dla przemysłu i budownictwa),
  - PEKAES Sp. z o.o. Oddział Katowice (magazyn logistyczny).

Informowanie podmiotów/firm zewnętrznych realizowane będzie dostępnymi środkami łączności - zakres przekazywanych informacji obejmie zwięzły, krótki opis zdarzenia, przewidywany rozwój skutków, czy i jakie istnieje zagrożenie oraz niezbędne działania prowadzące do minimalizacji skutków awarii. Dalsze powiadamianie pracowników ww. obiektów (firm) będzie realizowane już bezpośrednio przez kierownictwo tych firm.

## **Postępowanie ludności w przypadku wystąpienia awarii**

### **Po usłyszeniu sygnału alarmowego alarmującego o toksycznym uwolnieniu:**

- Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
- Przebywając na terenie otwartym:
  - zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  - opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  - postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  - chroń drogi oddechowe, wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów.
- Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie, restauracji itd.:
  - zabierz do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach,
  - zawiadom sąsiadów,
  - włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  - wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  - bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  - wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia,
  - uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub oklej taśmą klejącą, izolacyjną,
  - przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz załóż je jak zajdzie potrzeba,

- przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę, itp.),
- zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody,
- po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.
- Odwołanie alarmu:
  - ściśle stosuj się do poleceń wydawanych przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  - nie pij skażonej wody i nie spożywaj produktów skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

**Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:**

- Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
- Przebywając na terenie otwartym:
  - opuść zagrożony teren,
  - postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
- Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie, restauracji itd.:
  - włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  - wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  - bezwzględnie wykonuj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
- Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku, powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
- Osoby pozostające w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia, powinny ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
- Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne. Nie staraj się ratować mienia i zwierząt.
- Osoby pozostające w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu, powinny oczekiwać na pomoc ratowników.